

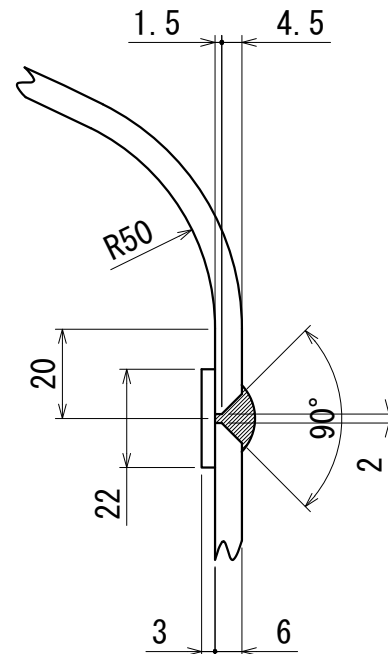


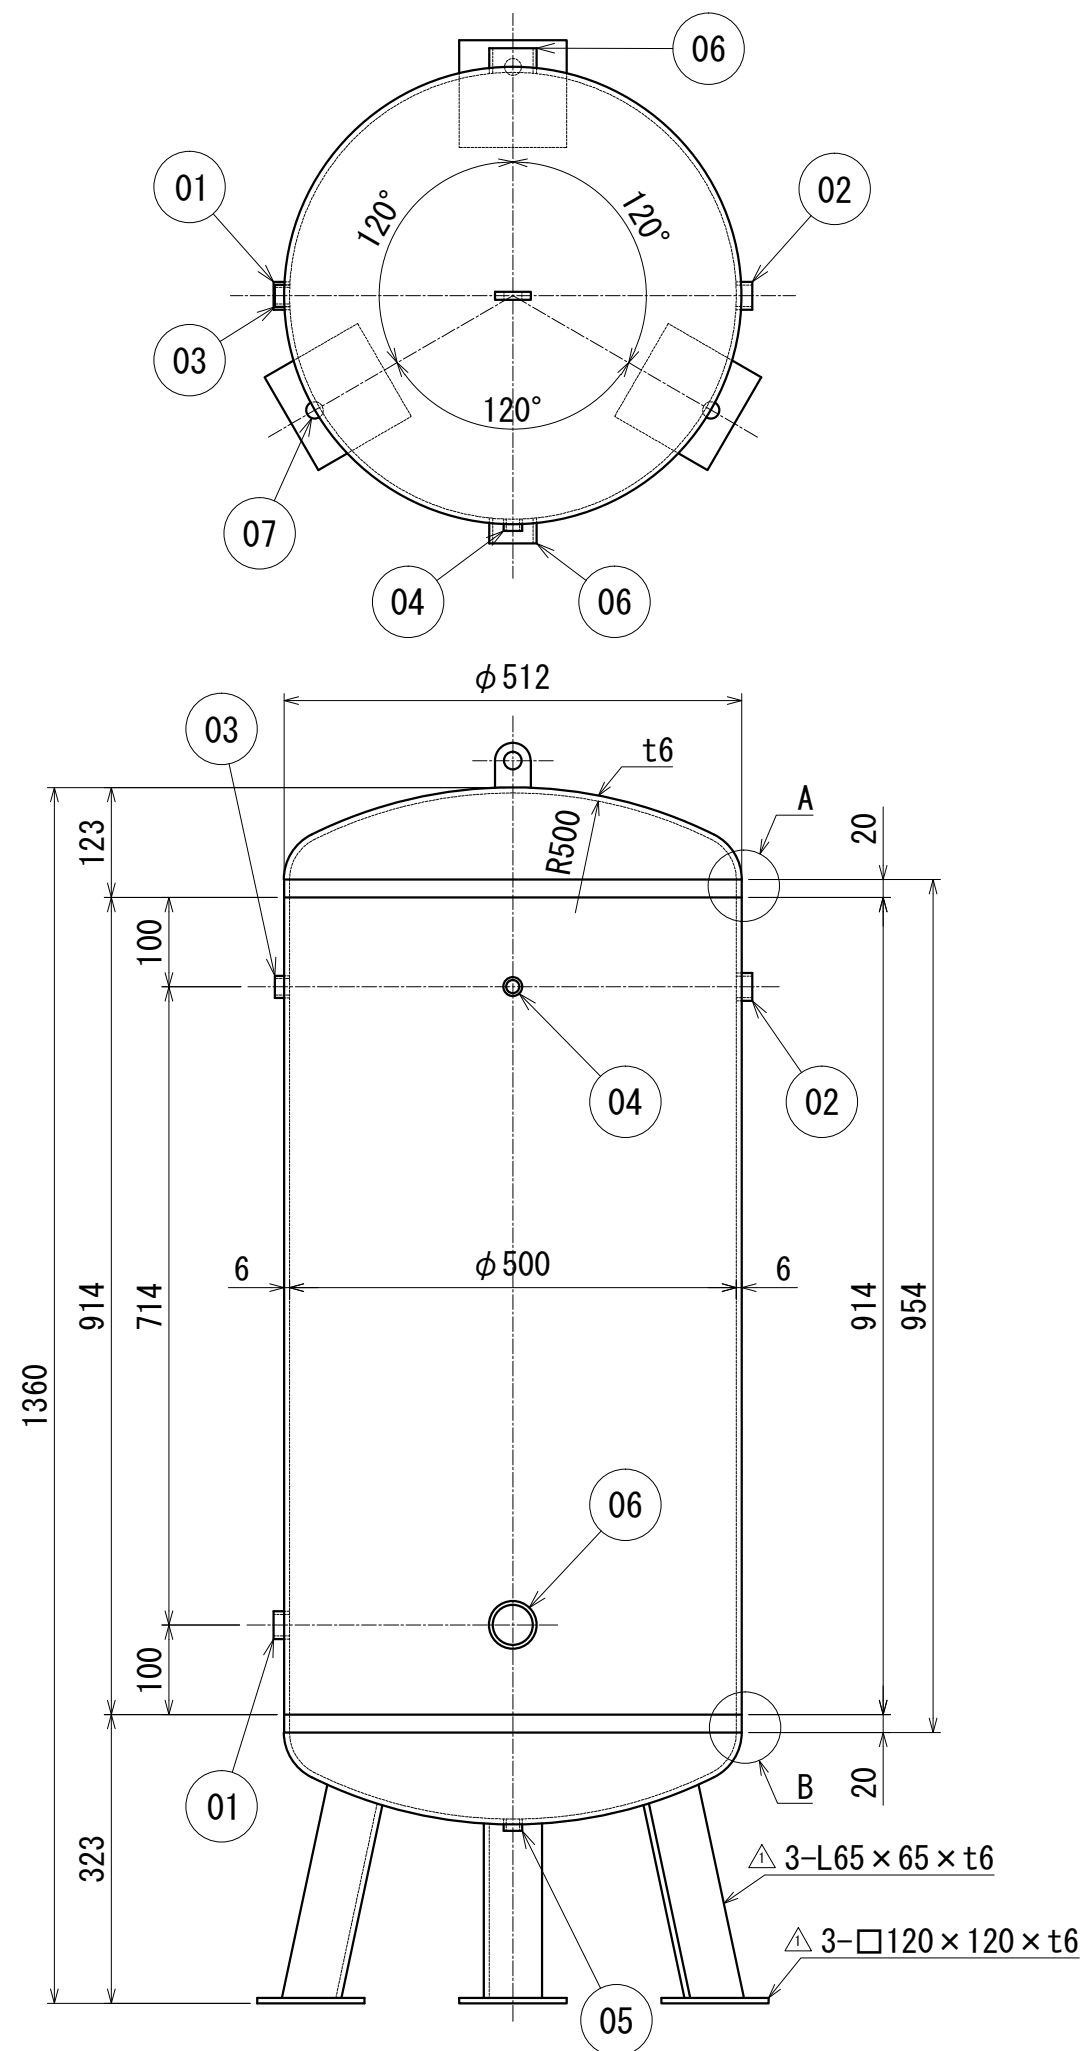

A・B部詳細図

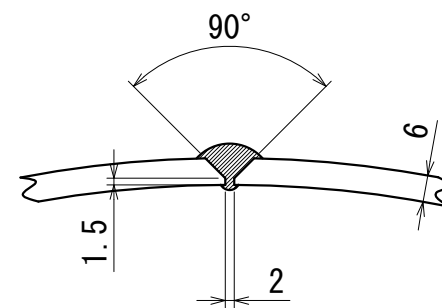

長手継手溶接部詳細図

△	水圧試験圧力表記修正	MAR. 23. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 21. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当

10					
09					
08					
07	固定穴	P. C. D. 512	φ 19	3	
06	検査口	ソケット口	40A	2	ﾌﾞﾗｸﾞ 止め
05	ドレン口	ソケット口	10A	1	
04	圧力スイッチ(圧力計)取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	15A	1	
02	出口	ソケット口	20A	1	
01	入口	ソケット口	20A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回				
	アサノブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回				
最高使用圧力	0. 98	MPa	内容積	0. 211	m ³
水圧試験圧力	1. 470	△ ₂ MPa	本体概算重量	105	kg
名 称 NAME					
空気用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品					
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE		
		FREE A3基準-L	AA5-200		
			図番 DRAWING No.		
			A1609011-2		
日付 DATE	SEP. 20. 2016		株式会社 浅野製作所		
	t 6. 0 × φ 500 × 914		ASANO MFG. CO. , LTD		