



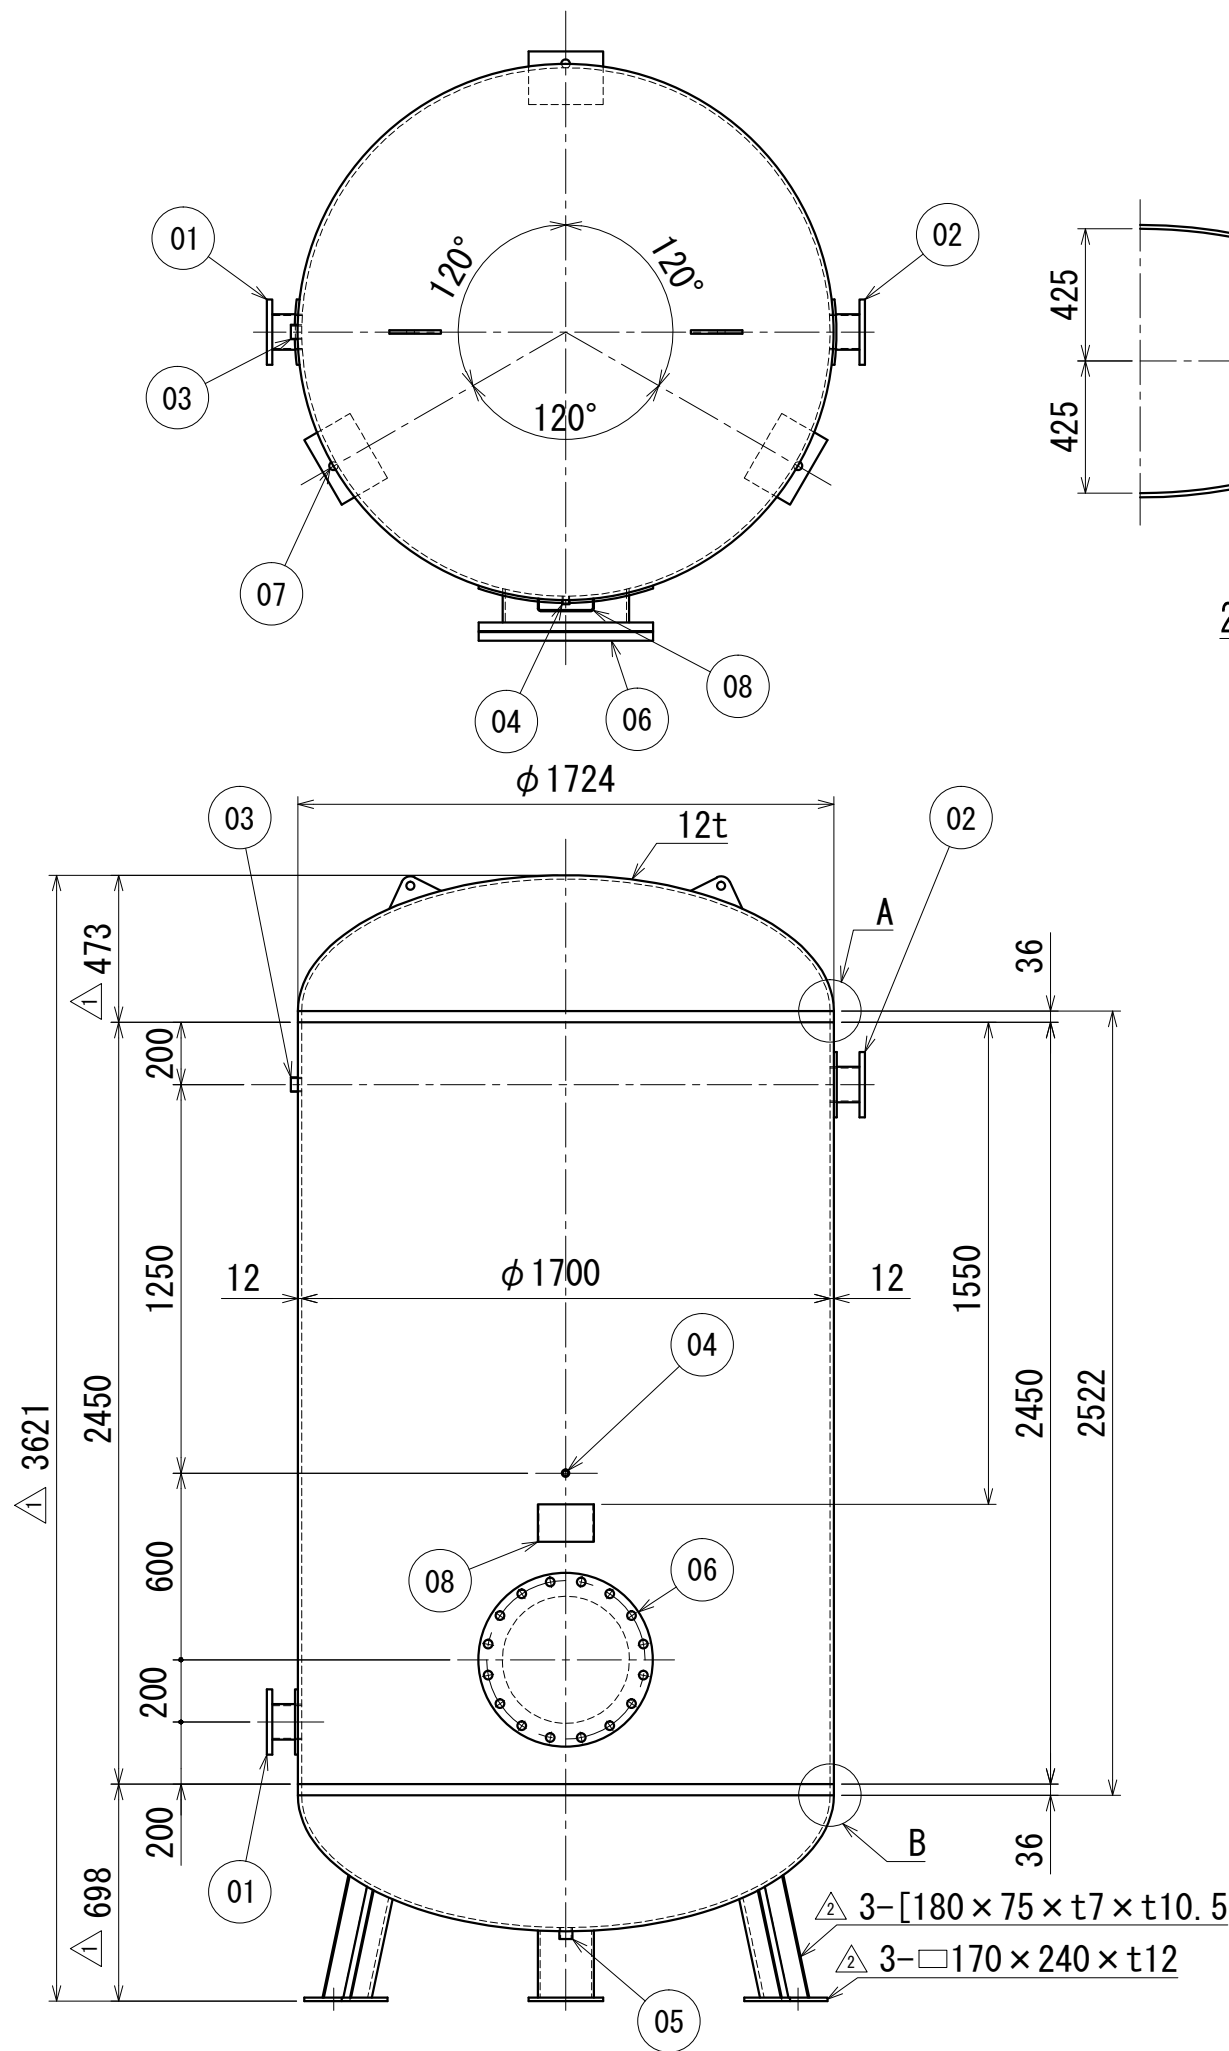


2:1半だ円体

A, B部詳細図

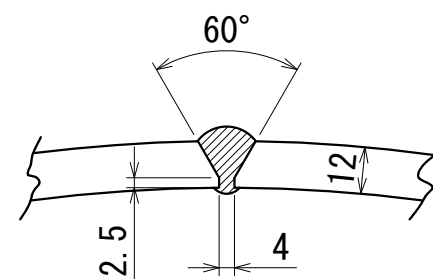

長手継手溶接部詳細図

△3	水圧試験圧力表記修正	MAR. 23. 2017	村瀬
△2	脚部使用材料追記	NOV. 22. 2016	村瀬
△1	寸法誤記修正	OCT. 14. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当

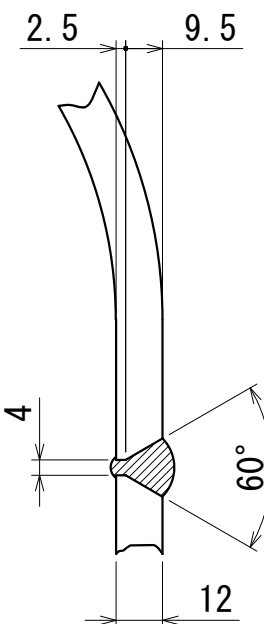

10					
09					
08	銘板座			1	100×150用
07	固定穴	P. C. D. 1724	φ27	3	
06	丸マンホール	JIS 10K FF	400A	1	
05	ドレン口	ソケット口	32A	1	
04	圧力スイッチ(圧力計)取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	32A	1	
02	出口	JIS 10K FF	100A	1	
01	入口	JIS 10K FF	100A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回			
外面塗装	錆止め 1回			
	アサノブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回			
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	7.006 m³
水圧試験圧力	1.470	△ ₃ MPa	本体概算重量	2050 kg
名 称 NAME				
空気用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品				
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE	
		FREE A3基準-L	AT3-70（丸マンホール）	
			図番 DRAWING No. A1310040-3	
日付 DATE	NOV. 06. 2013		株式会社 浅野製作所	
t12.0×φ1700×2450半			ASANO MFG. CO. , LTD	