

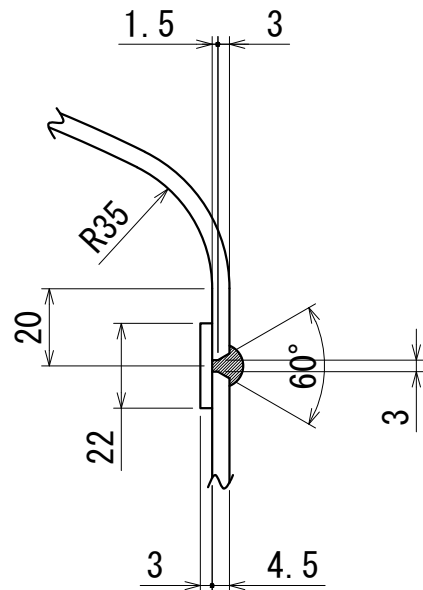


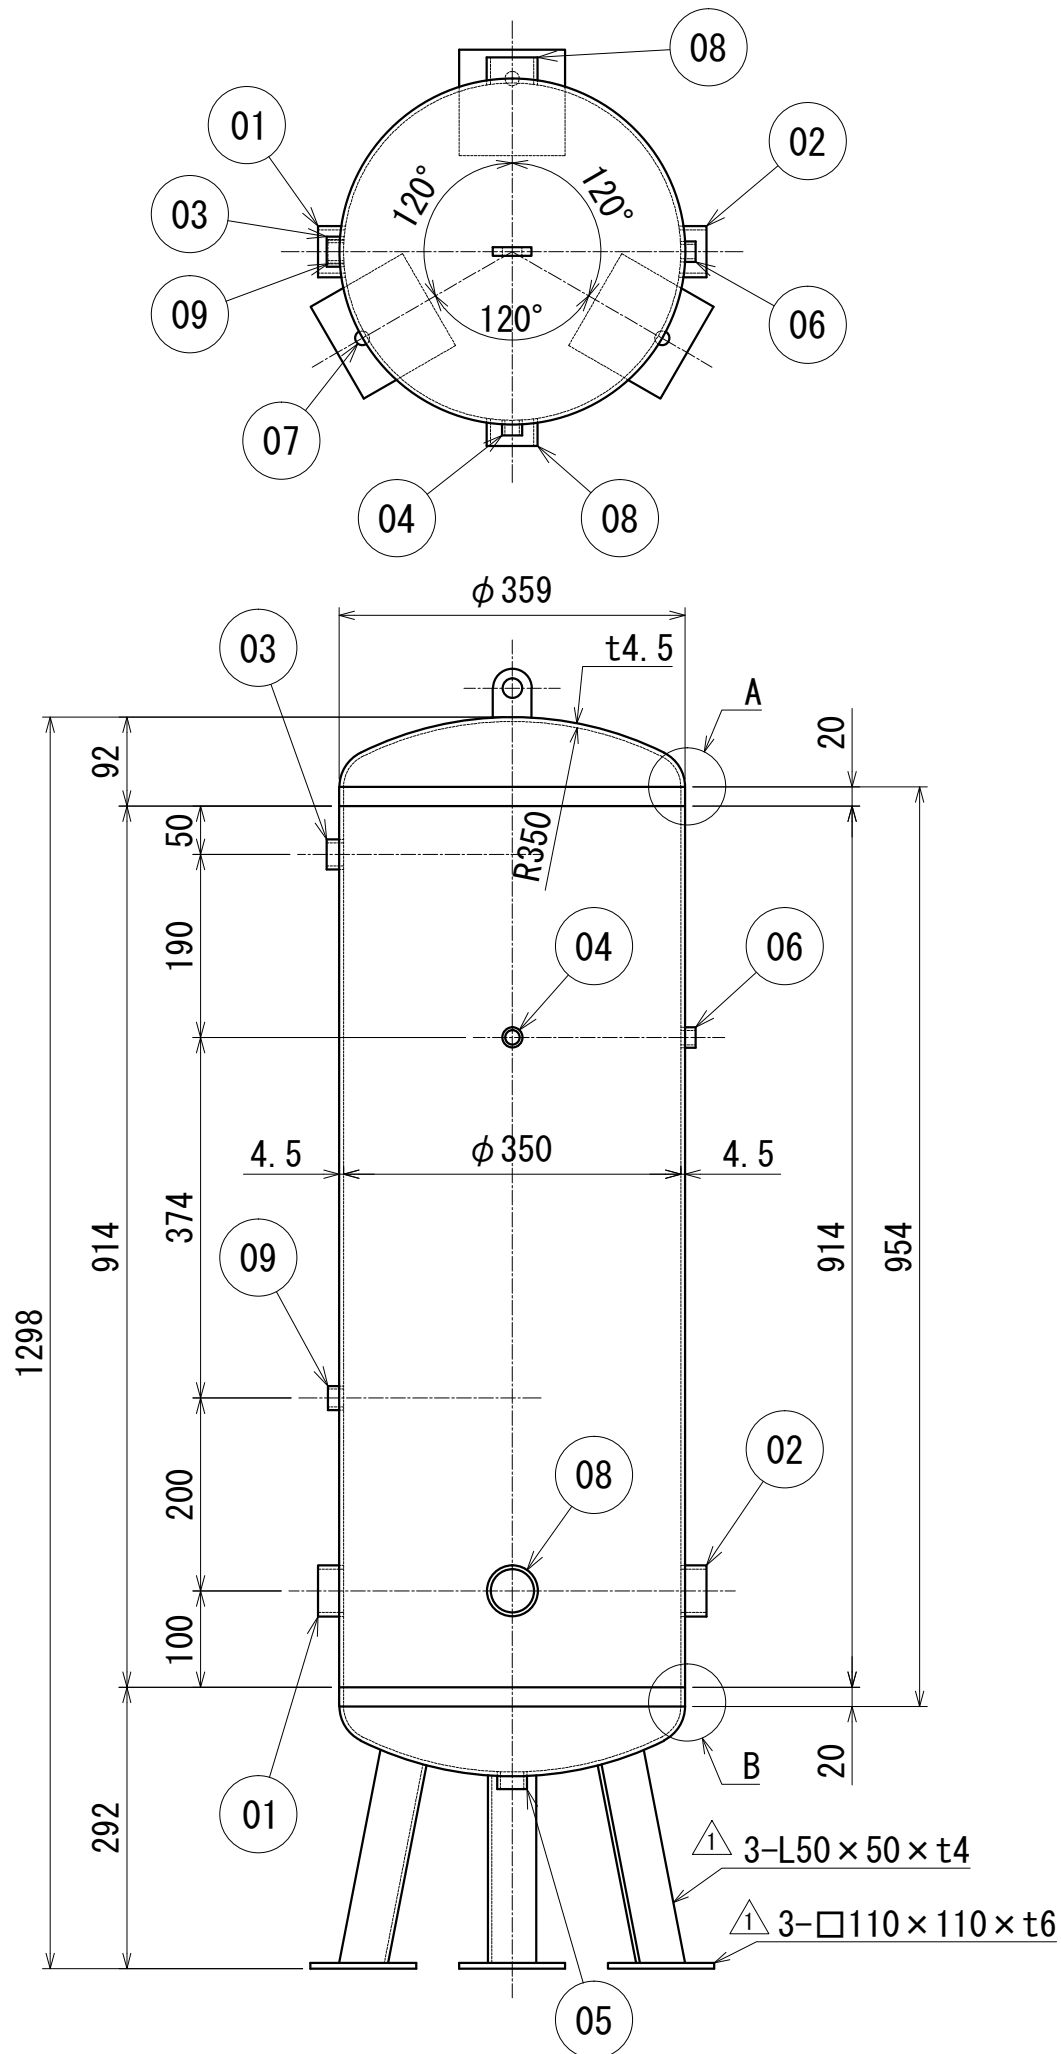

A・B部周継手詳細図

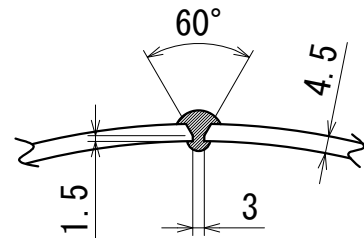

長手継手溶接部詳細図

10					
09	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	検査口	ソケット口	40A	2	プラグ止め
07	固定穴	P. C. D. 359	φ15	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレン口	ソケット口	20A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	20A	1	
02	出口	ソケット口	40A	1	
01	入口	ソケット口	40A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回				
外面塗装	錆止め 1回				
	アサブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回				
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	0.100	m ³
水圧試験圧力	1.470 △ ₂	MPa	本体概算重量	50	kg
名 称 NAME					
水道用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品					
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE		
		FREE A3基準-L	AWT5-100B		
			図番 DRAWING No. A1609020-2		
日付 DATE	SEP. 23. 2016		株式会社 浅野製作所		
t 4.5 × φ 350 × 914			ASANO MFG. CO. , LTD		

△2	水圧試験圧力表記修正	MAR. 22. 2017	村瀬
△1	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当