

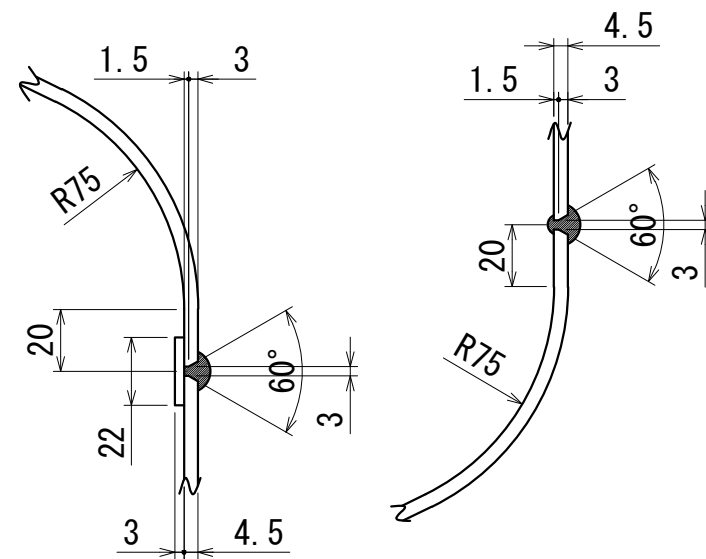


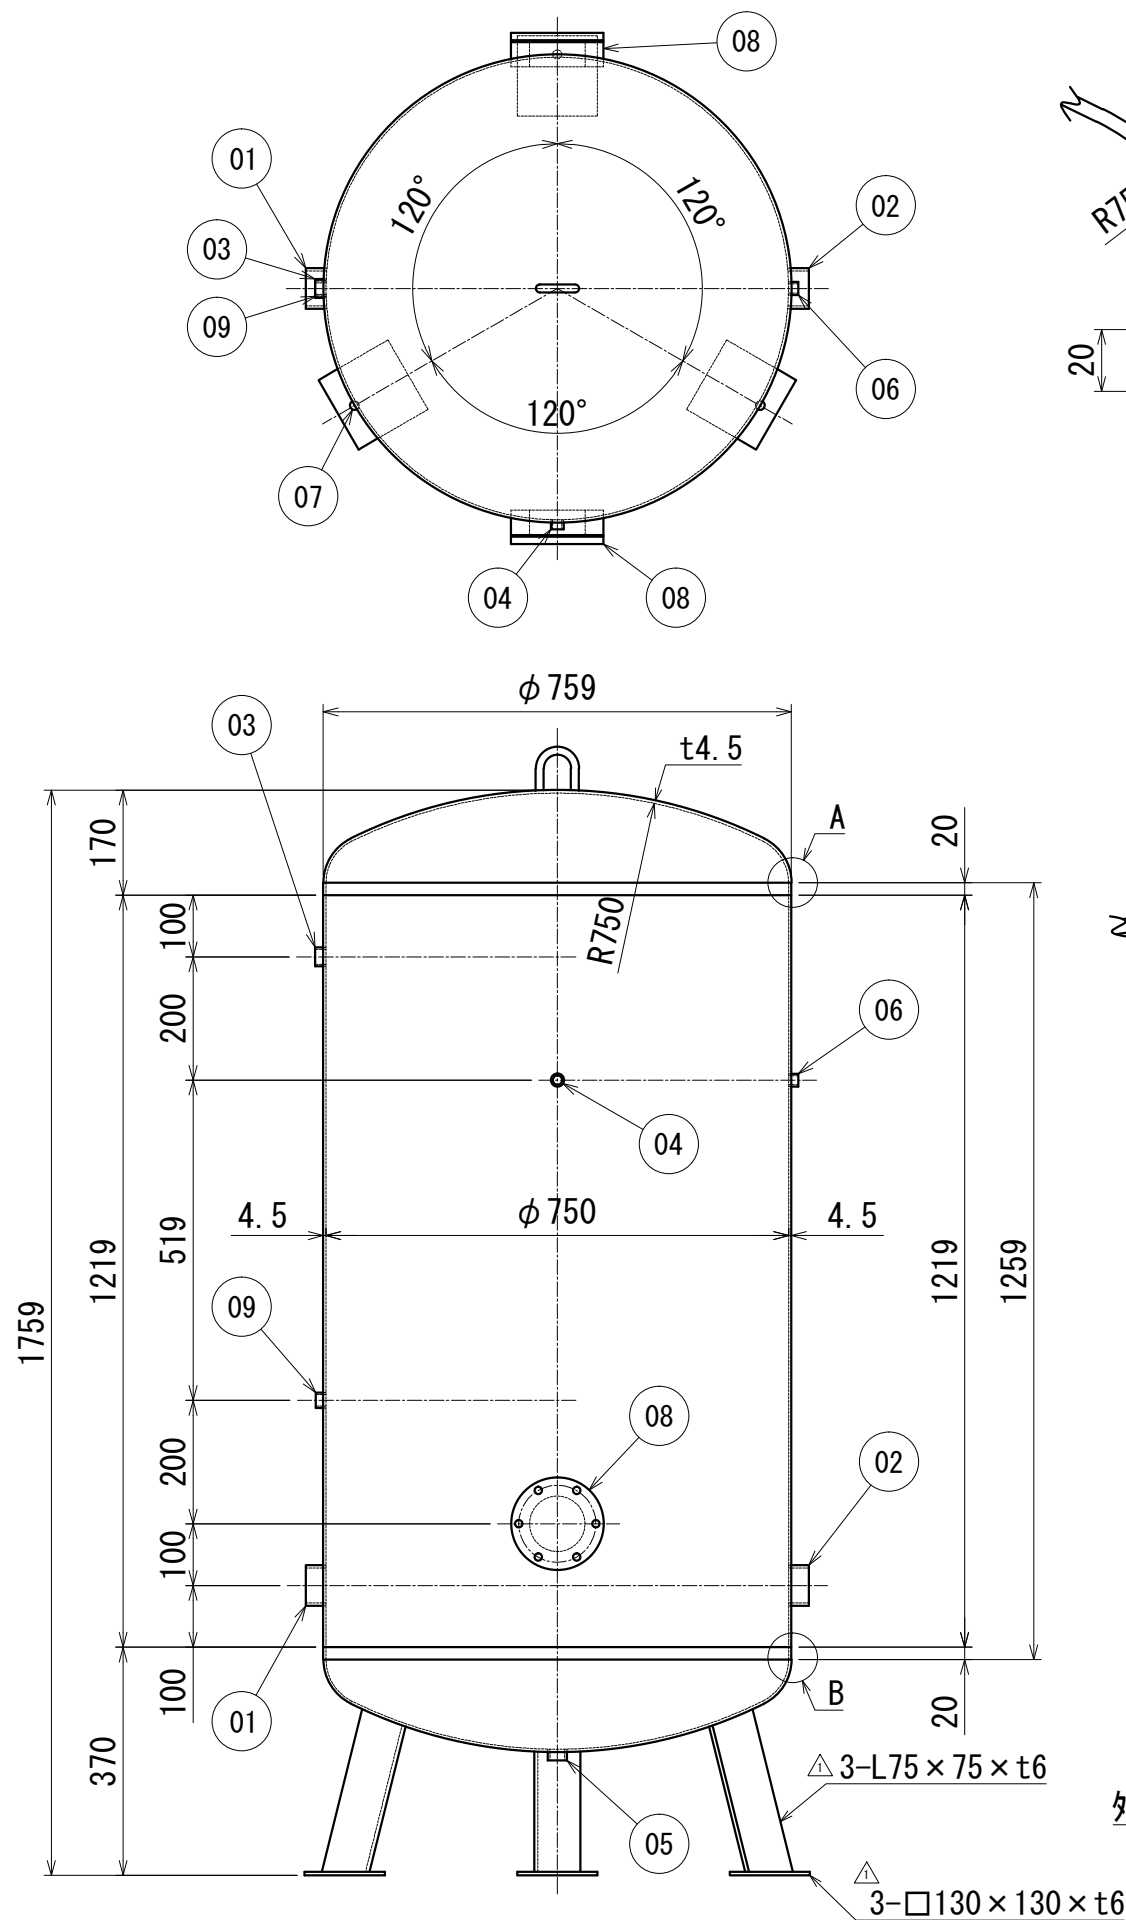


A部詳細図

B部詳細図

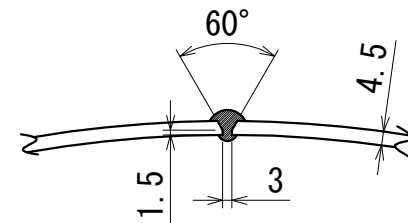

長手継手溶接部詳細図

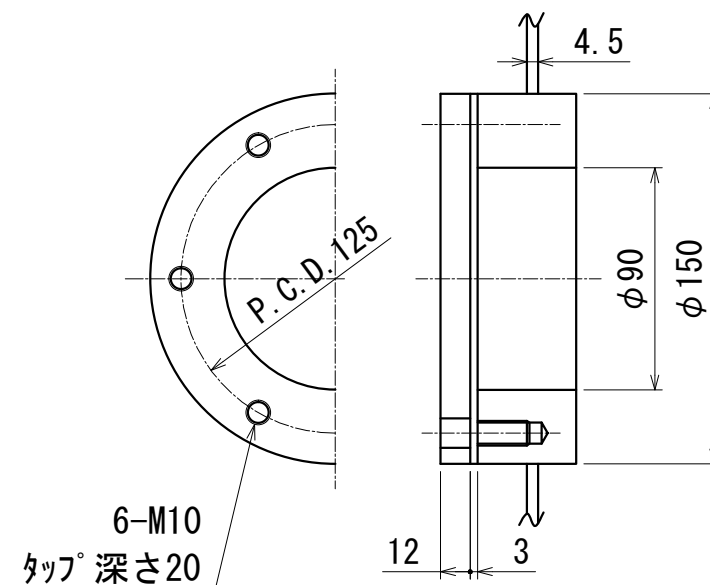

掃除口詳細図

△	水圧試験圧力修正 (0.71→0.705)	MAR. 22. 2017	村瀬
△	脚部使用材料追記	NOV. 17. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当

10					
09	排気弁取付口	ソケット口	15A	1	
08	掃除口		φ 90	2	フランジ + パッキン付
07	固定穴	P. C. D. 759	φ 15	3	
06	圧力スイッチ取付口	ソケット口	10A	1	
05	ドレン口	ソケット口	20A	1	
04	圧力計取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	20A	1	
02	出口	ソケット口	50A	1	
01	入口	ソケット口	50A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回			
外面塗装	錆止め 1回			
	アサブルー（マンセル10B6/8近似色） 1回			
最高使用圧力	0.47	MPa	内容積	0.639 m³
水圧試験圧力	0.705 $\triangle$	MPa	本体概算重量	175 kg
名 称 NAME				
水道用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品				
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE	
		FREE A3基準-L	AWT5-600B	
			図番 DRAWING No. A1609025-2	
日付 DATE	SEP. 23. 2016		株式会社 浅野製作所	
t 4.5 × φ 750 × 1219		ASANO MFG. CO., LTD		